

应定期检查其工作状态，第一次检查时门

[redacted]


17680
8840
8840
17680

国家标准图集《砖混结构加

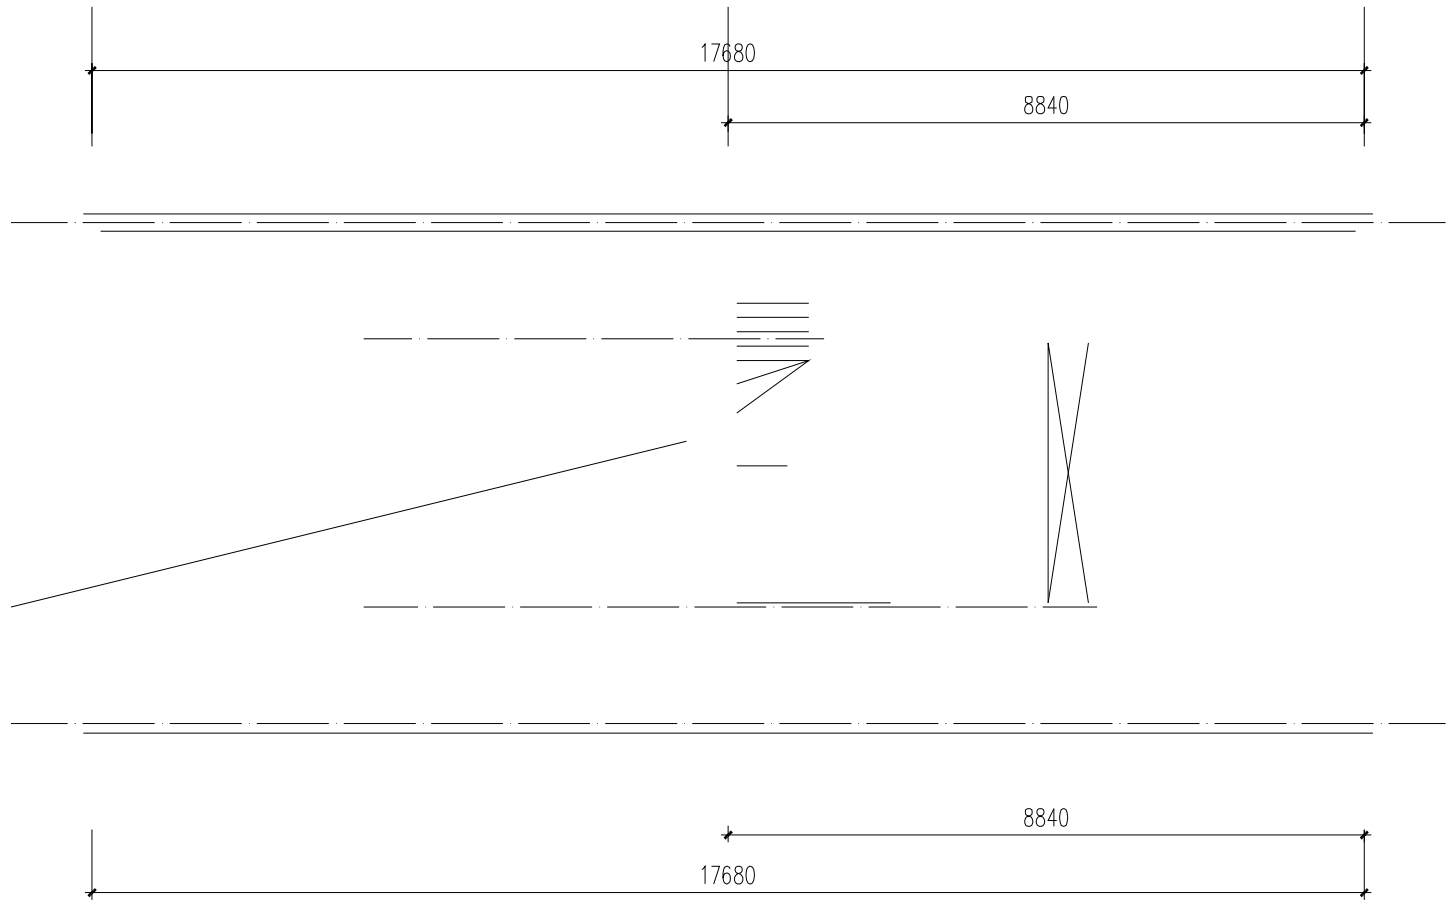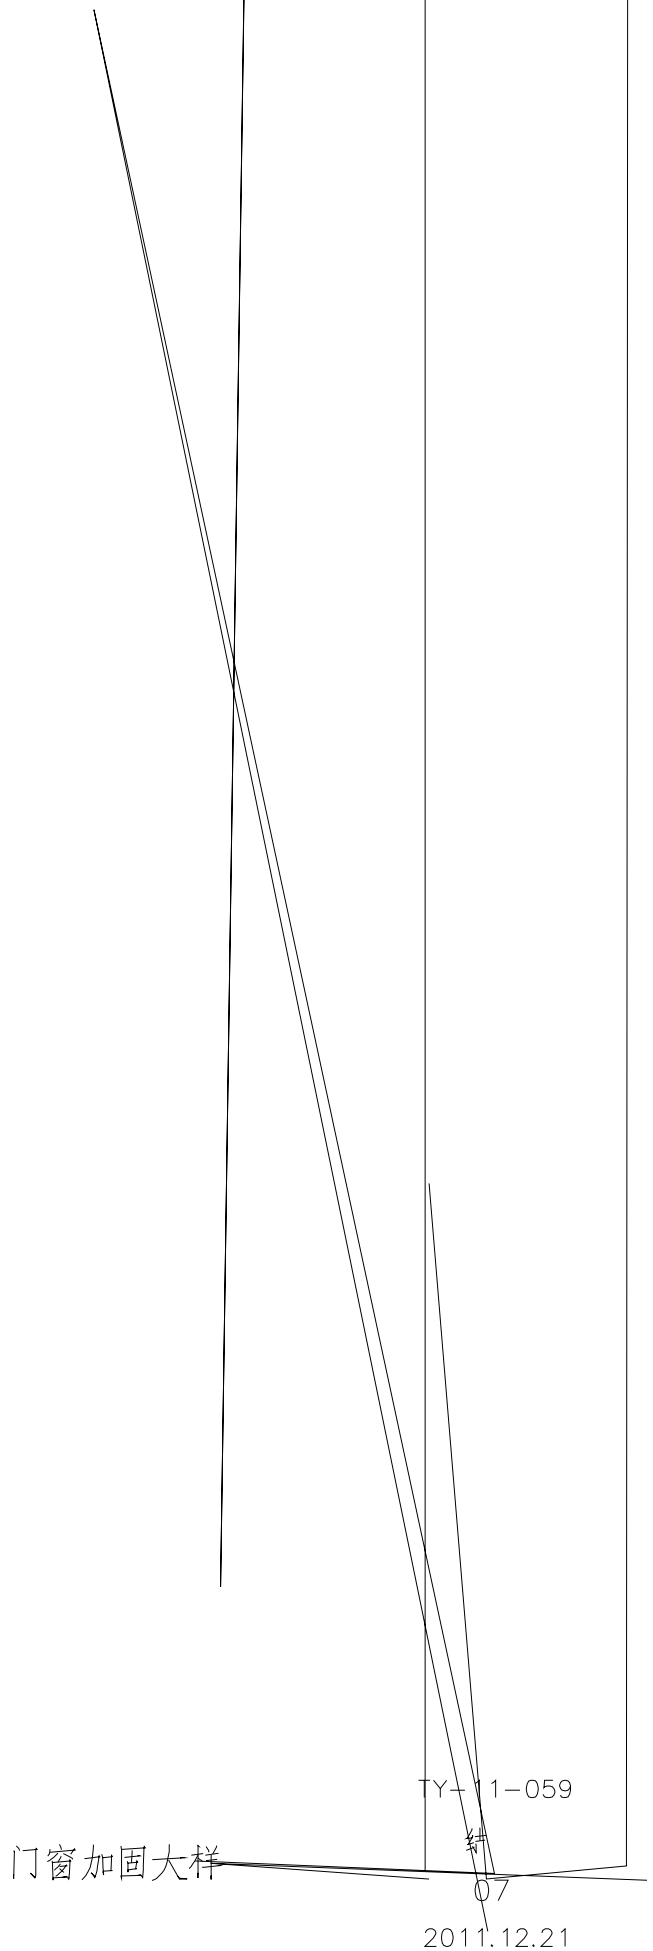

TY-11-059

门窗加固大样

07

2011.12.21

福建省长乐寸

加固大样二

05